

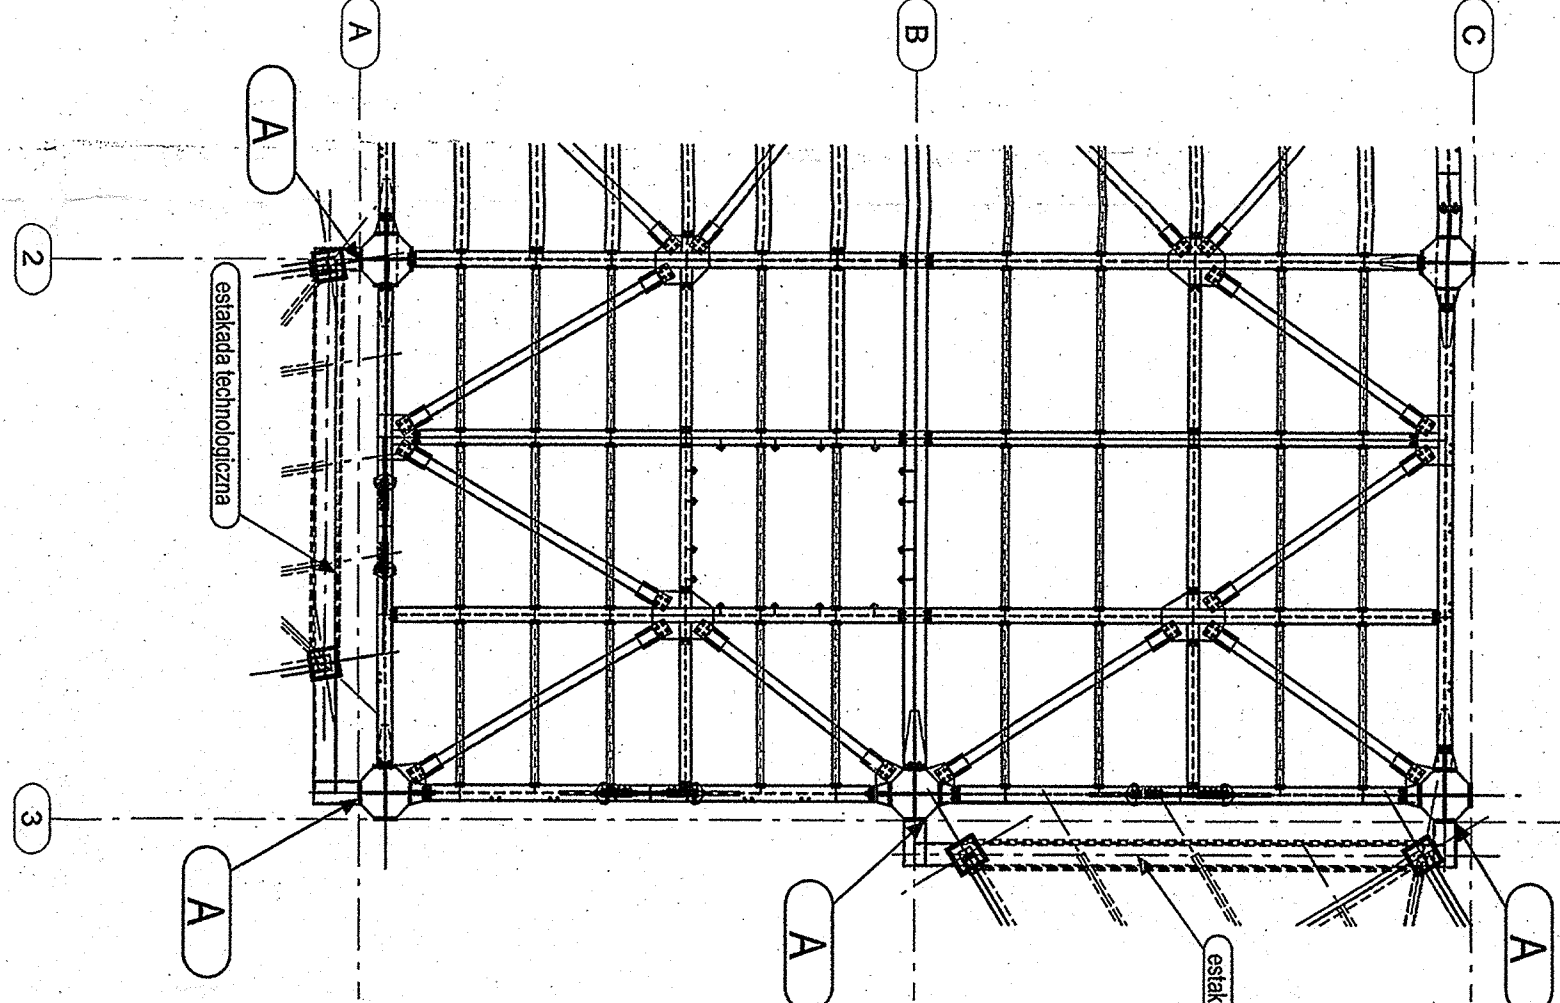
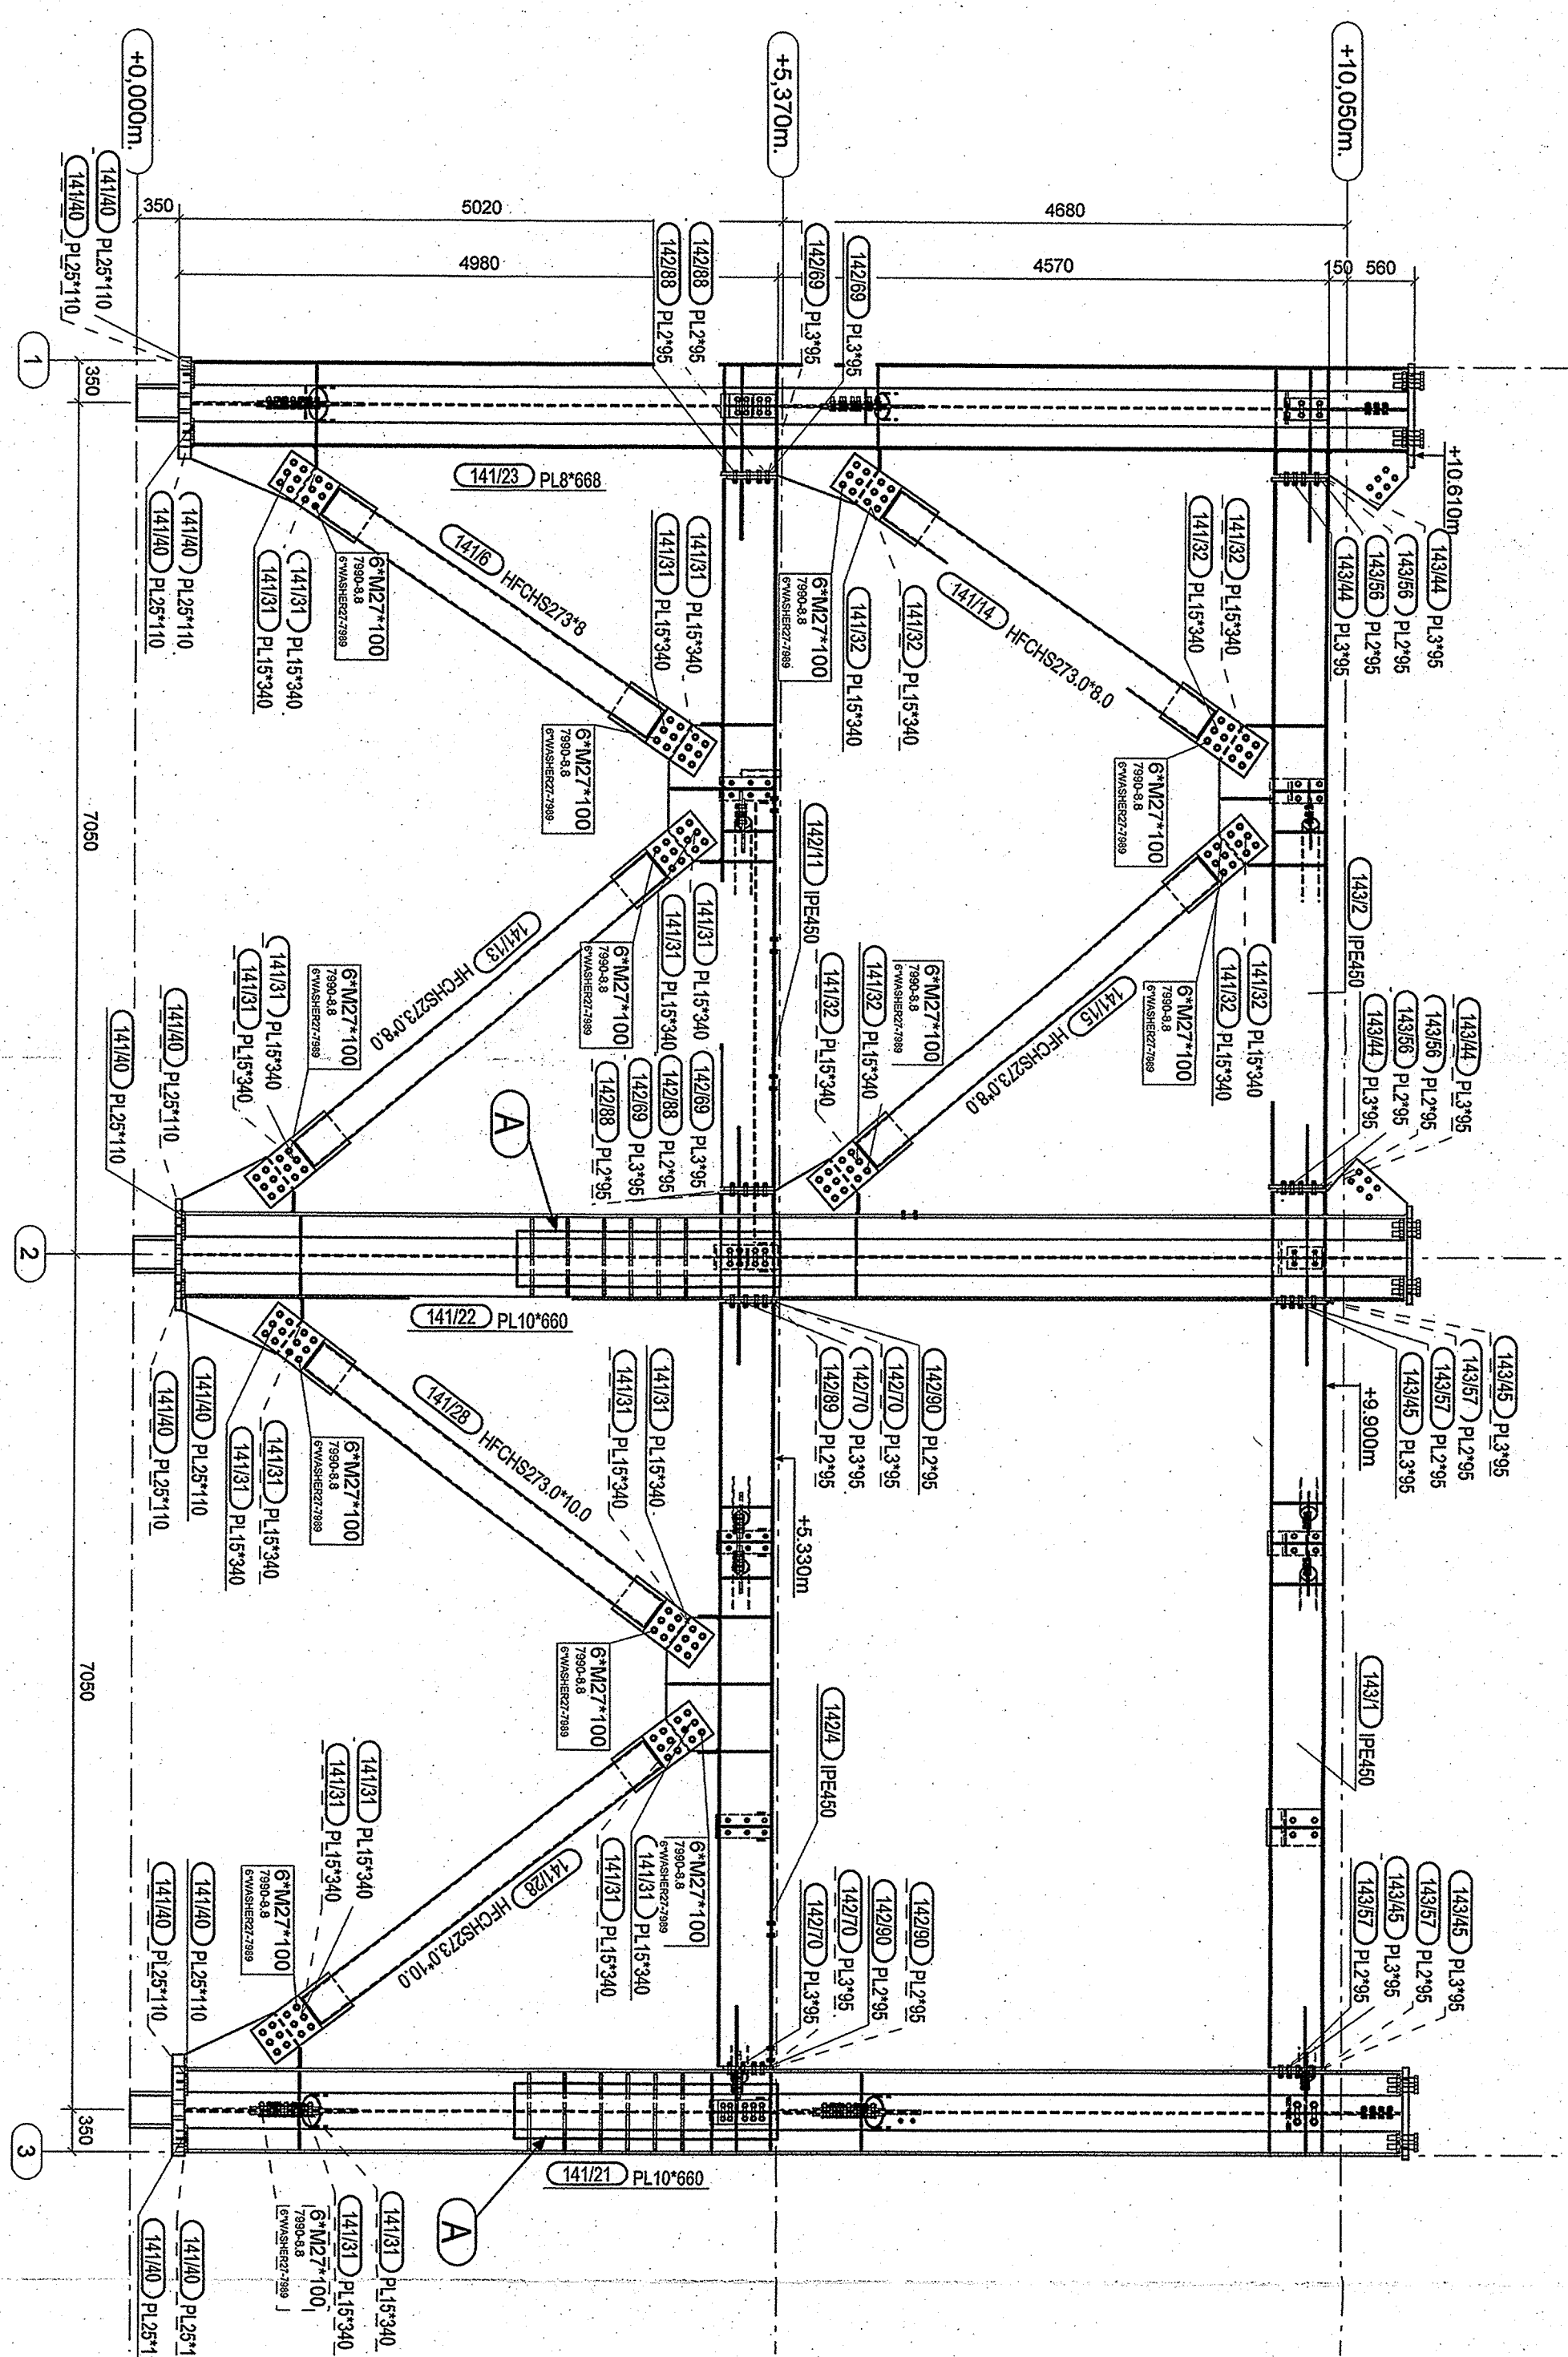


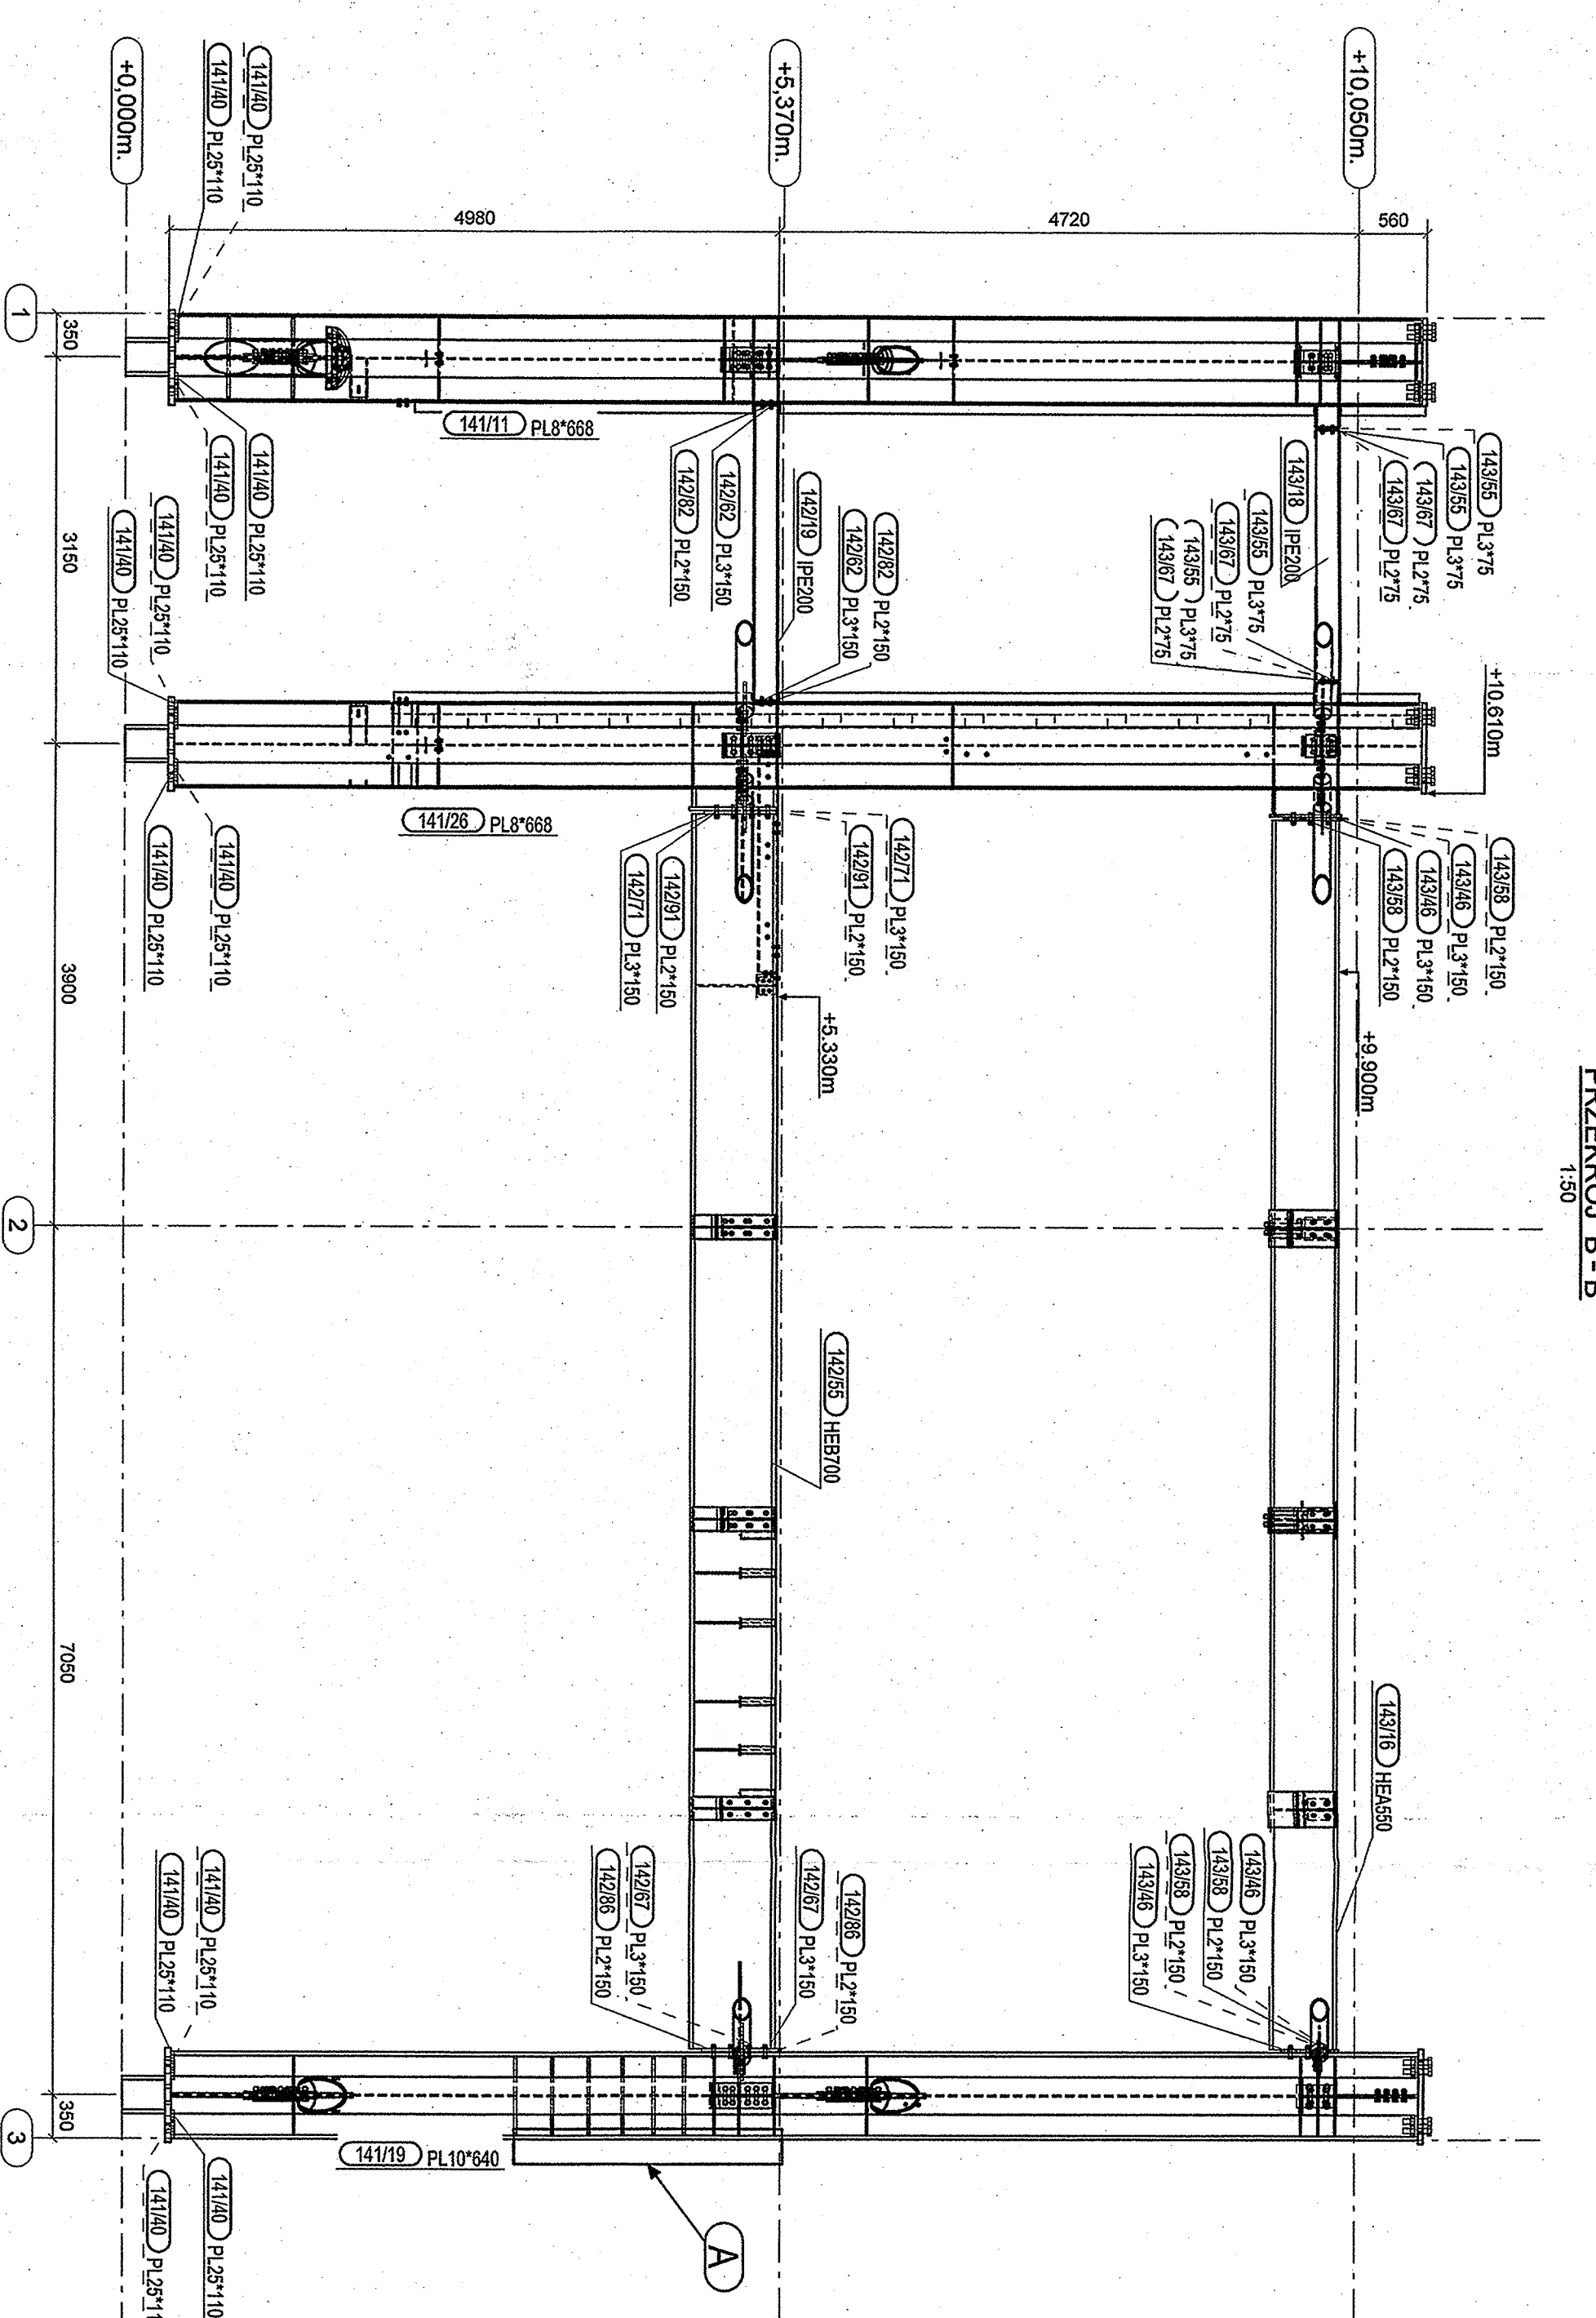


A - zakres spawania elementów wsporzrych dla estakady technologicznej

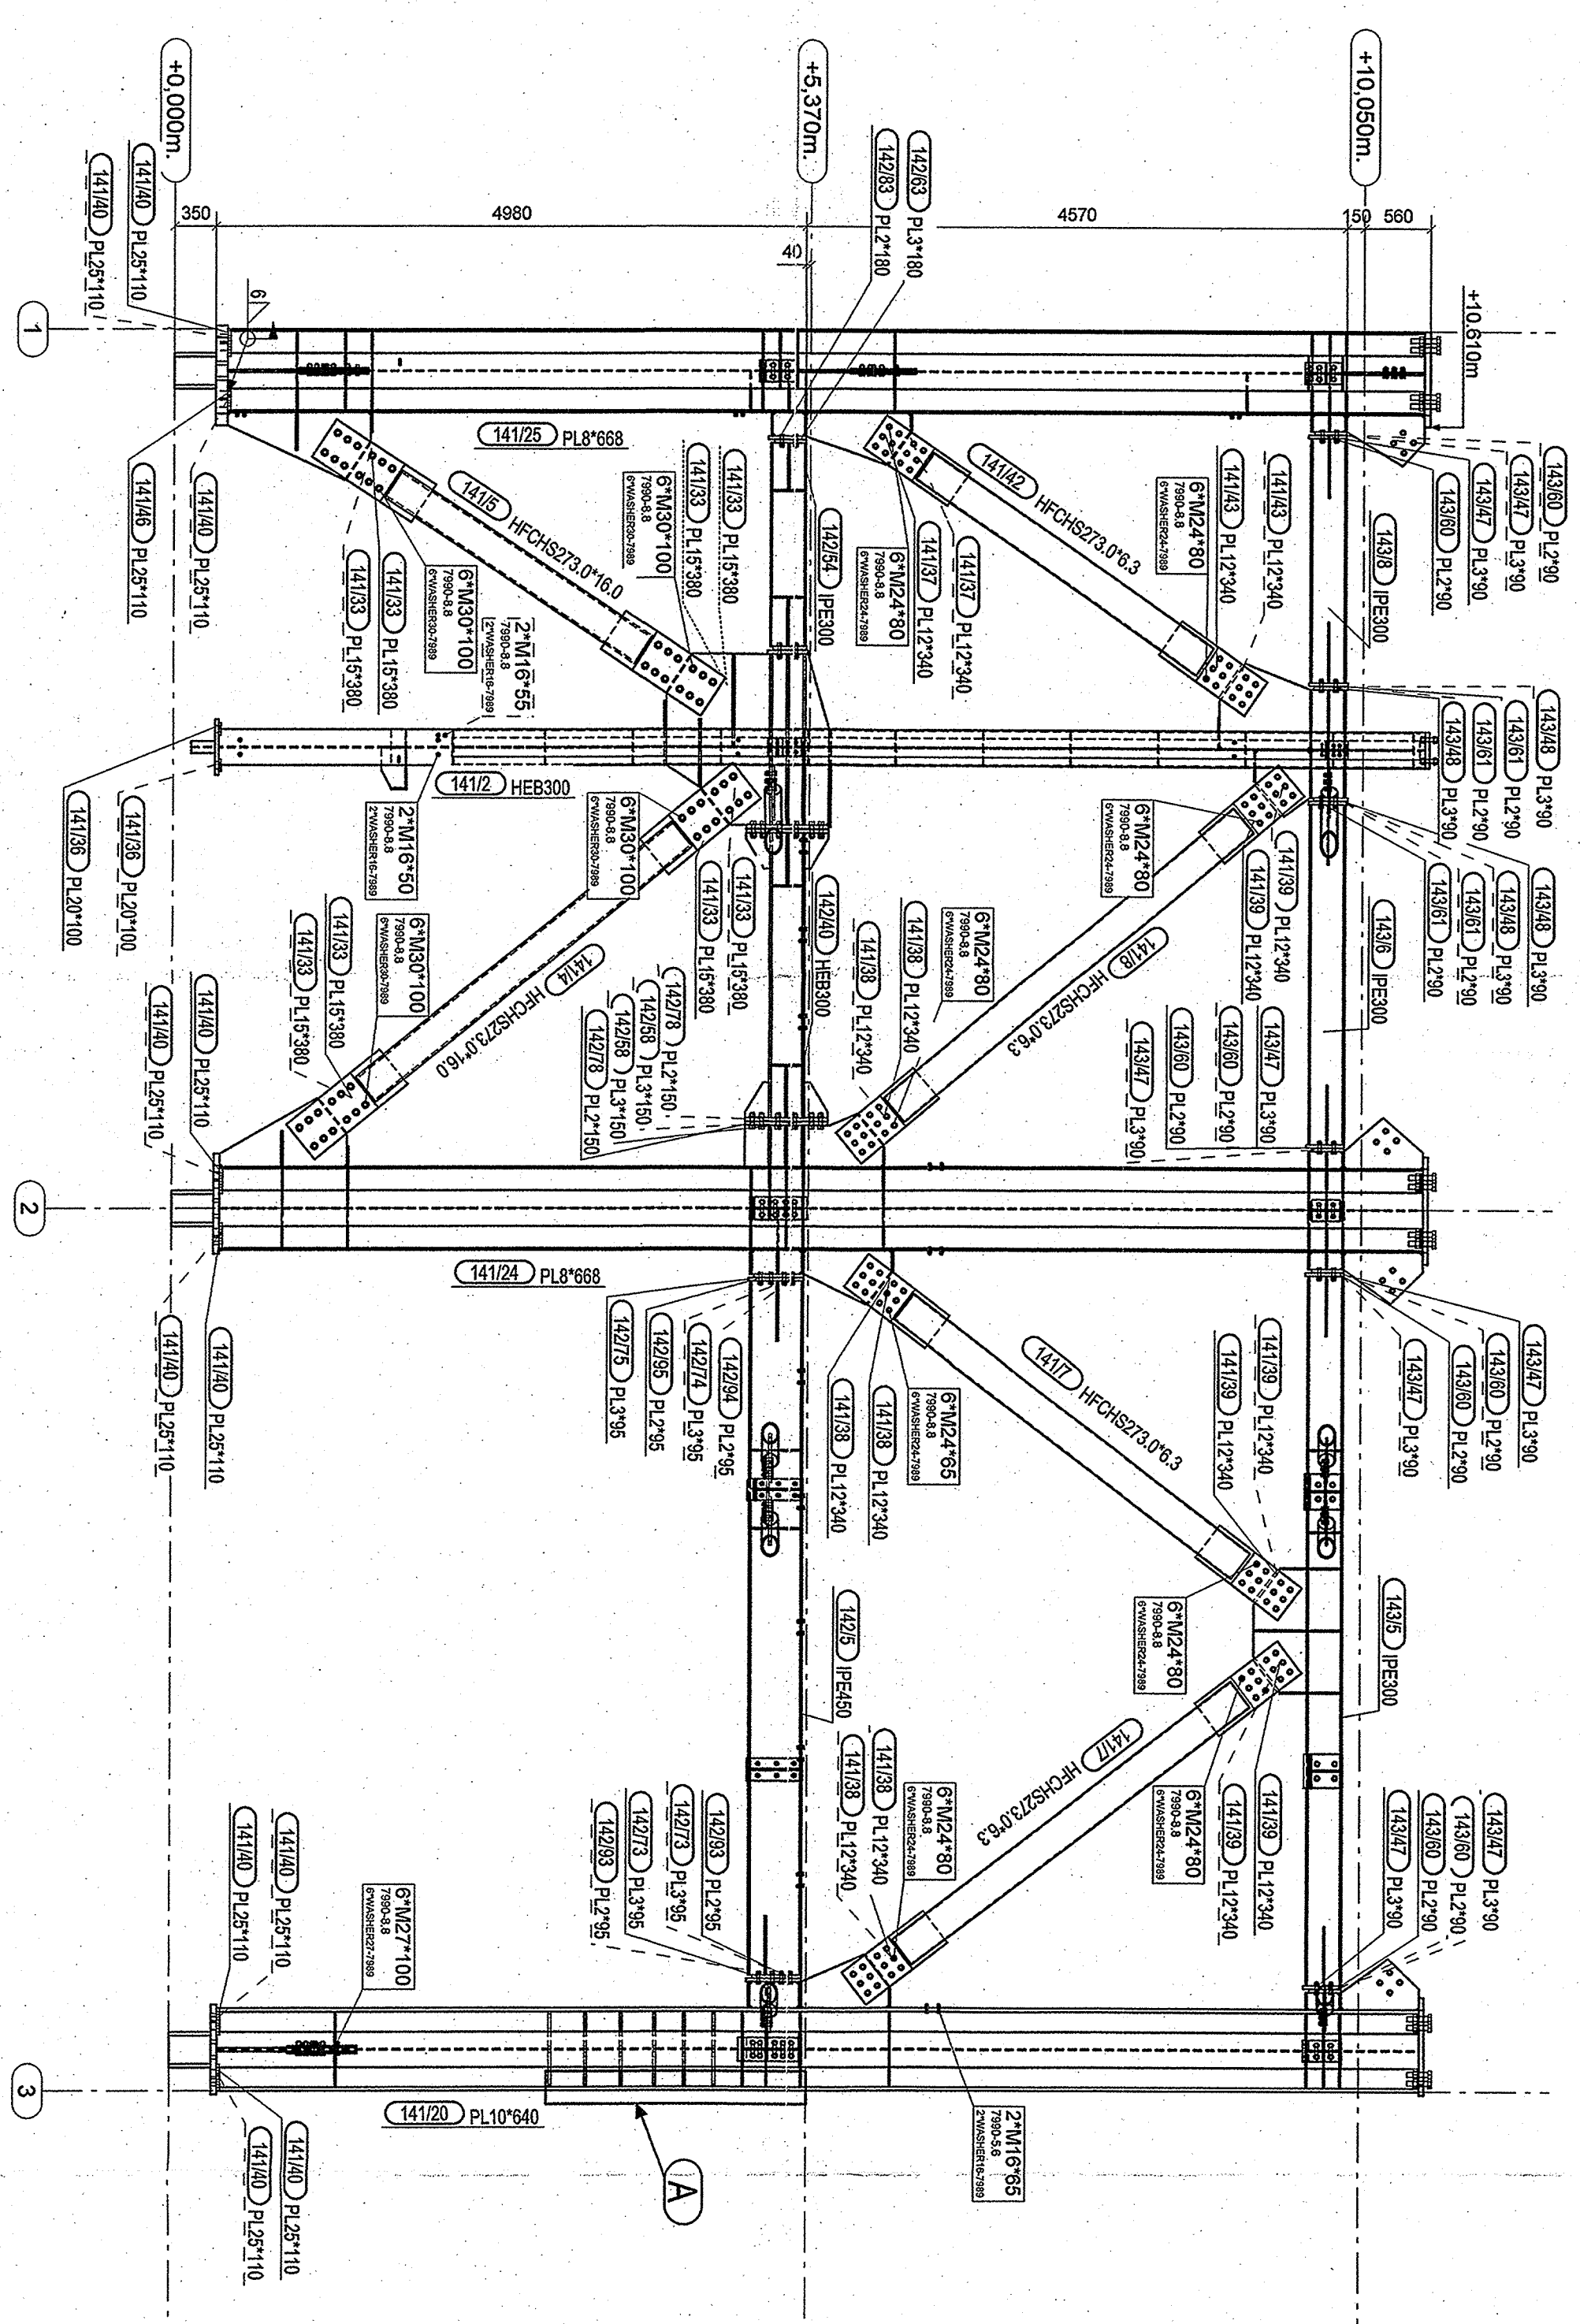


1:50

1.50
PROJ

ROI	1:50
-----	------

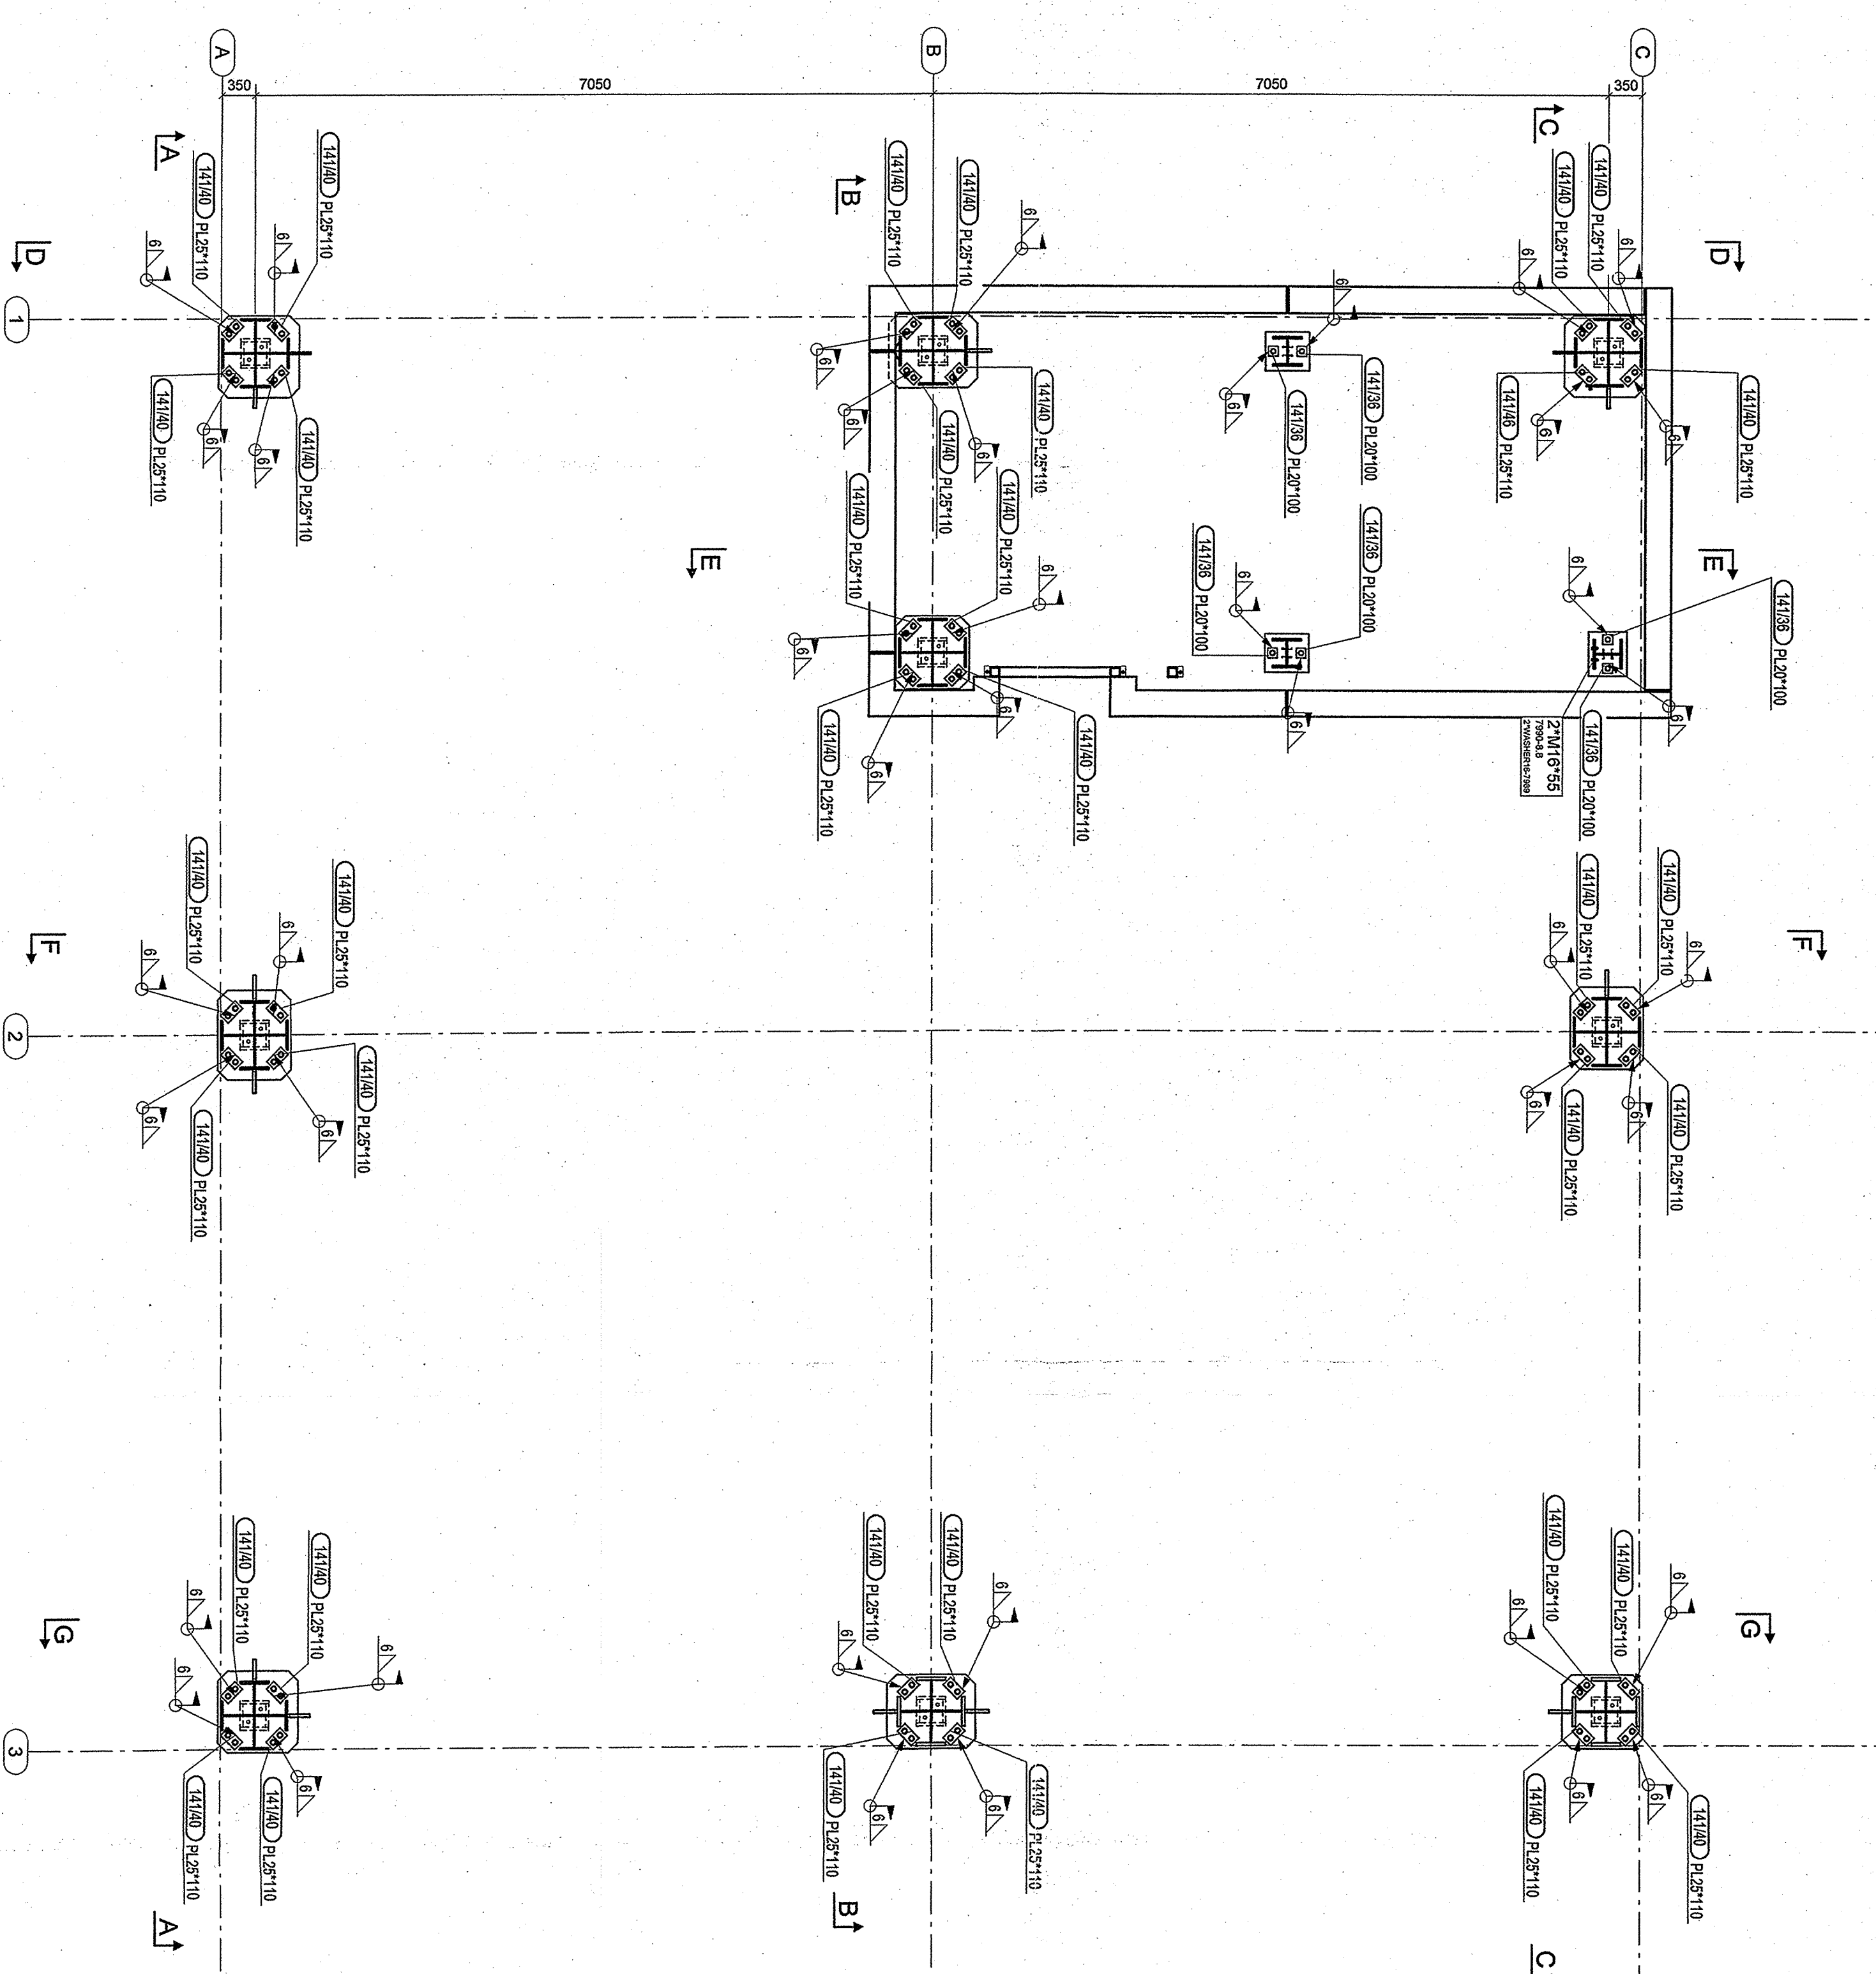

1:50

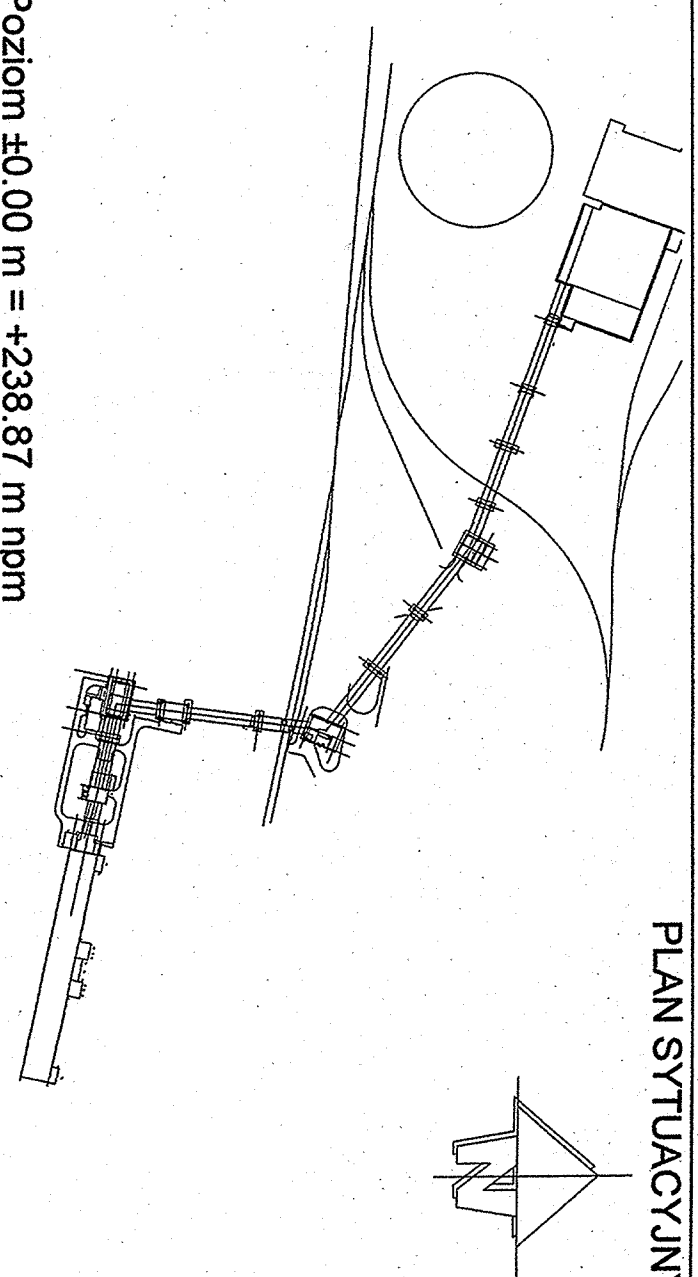

PLAN SYTUACJI

Poziom ±0.00 m = +238.87 m nrm

[illegible]

 64100011 Bergamo
 Mazzoni & A.A.

	06PFW 10N0900ZLNDRH4750ANCR 284
Nature d'import:	
GEEKPMAR-ELTD4418/2016	
Maison de service	
UEF	

Stalca przesyłowa nr 4, Konstr. stal. Cz. 1 - do poz. +6,25m Rysunek zestawczy. Słup i szkielet. Część 1.	Budowa obiektów ujęcia napełniania Nadziemnego Boku w PGE GIERŚA Oddział Elektryczna Turów
---	---

Projektant:	M. Ambras	08.12.2016	Skala 1:100	Koszt B-1-651153	Nr PV 01	Nr PV 07UEF30/000000_002_B04
Sprzedaż:	J. Mroczek	28.10.2016	Fotografia AO	Nr pol. Pomierniczy U-451186	Nr pol. Pomierniczy 04416	Nr pol. Pomierniczy 07UEF30 B04